

Instrukcja montażu zacisków satelitarnych TT2D...F3A, TT4D...F5A

Zastosowanie:





Służą do wykonywania podwójnych lub poczwórnych odgałęzień przewodami izolowanymi (Al, Cu) od przewodów izolowanych nN linii głównej.

UWAGA: nie zdejmować izolacji z przewodów.

Budowa:


- Korpus wykonany jest z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
- Zaciski wyposażone są w śruby ze zrywalnymi łbami z poliwęglanu.
- Odporność dielektryczna 6 kV/1 min. w wodzie.
- W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisków kluczem nr 17 (płaskim lub oczkowym) lub kluczem czołowym oferowanym przez producenta.

Montaż:

			
1- Jeśli konieczne, dostosuj pozycję satelity (moduł wodoszczelny), aby dopasować go linii głównej. Umieść satelitę w zacisku. Wepchnij satelitę do końca zacisku trzymając go śrubą z łbem zrywalnym do dołu, a następnie obróć o 180°.	2- Nie zmieniaj położenia zacisku. Jest gotowy do działania. Umieść zacisk na linii głównej. Ustaw satelitę w najlepszym położeniu. Dokręć śrubę zacisku kluczem sześciokątnym M13 aż do zerwania się łba. Kluczem M17 możesz podtrzymać od dołu.	3- Wprowadź przewód odgałęzienia do końca zacisku- satelity.	4- Dokręć śrubę satelity zacisku sześciokątnym kluczem aż do zerwania się łba. Kluczem M17 możesz podtrzymać zacisk od dołu.

RYSUNKI TECHNICZNE:

Zacisk satelitarny dwustronnie przebijający izolację TT2D 83 F3A

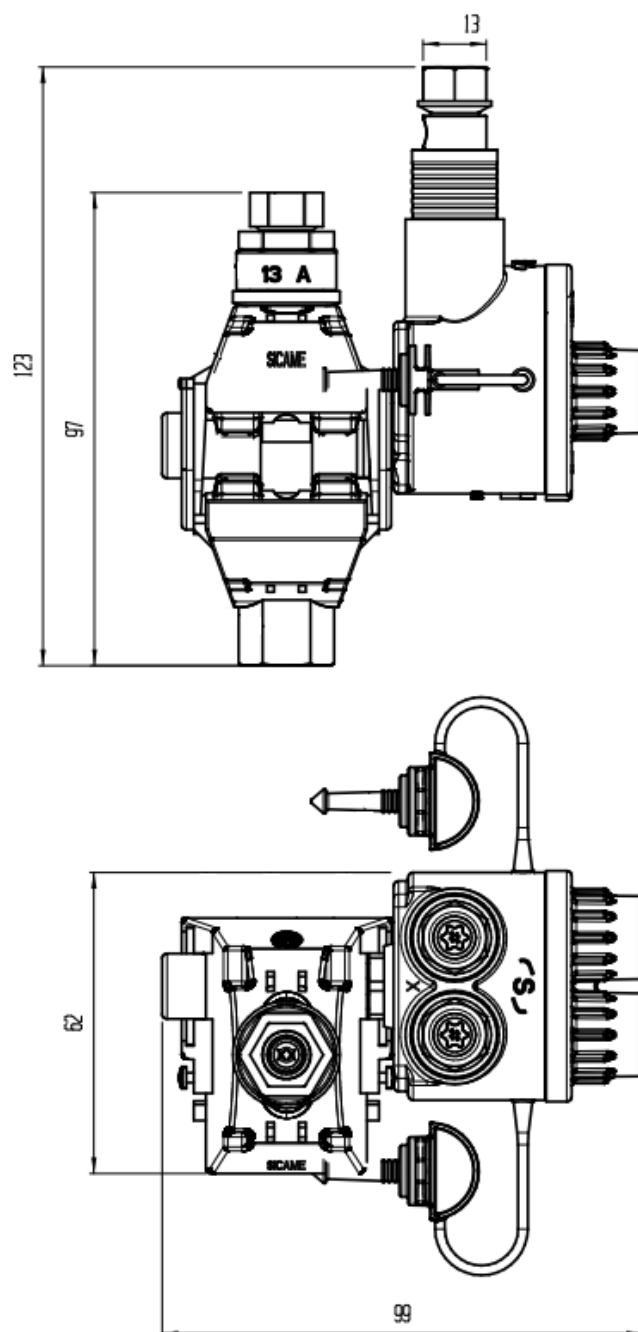

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;


NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Zacisk satelitarny dwustronnie przebijający izolację TT2D 87 F3A

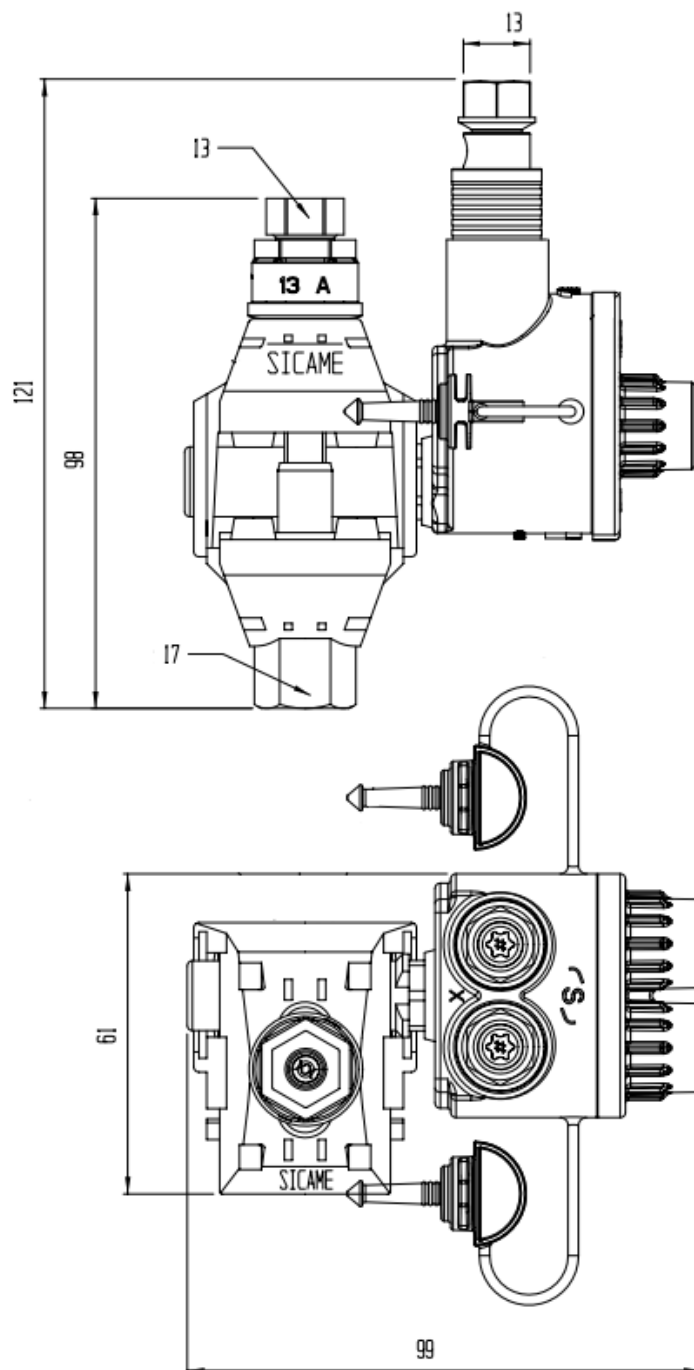

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;


NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Zacisk satelitarny dwustronnie przebijający izolację TT4D 83 F5A

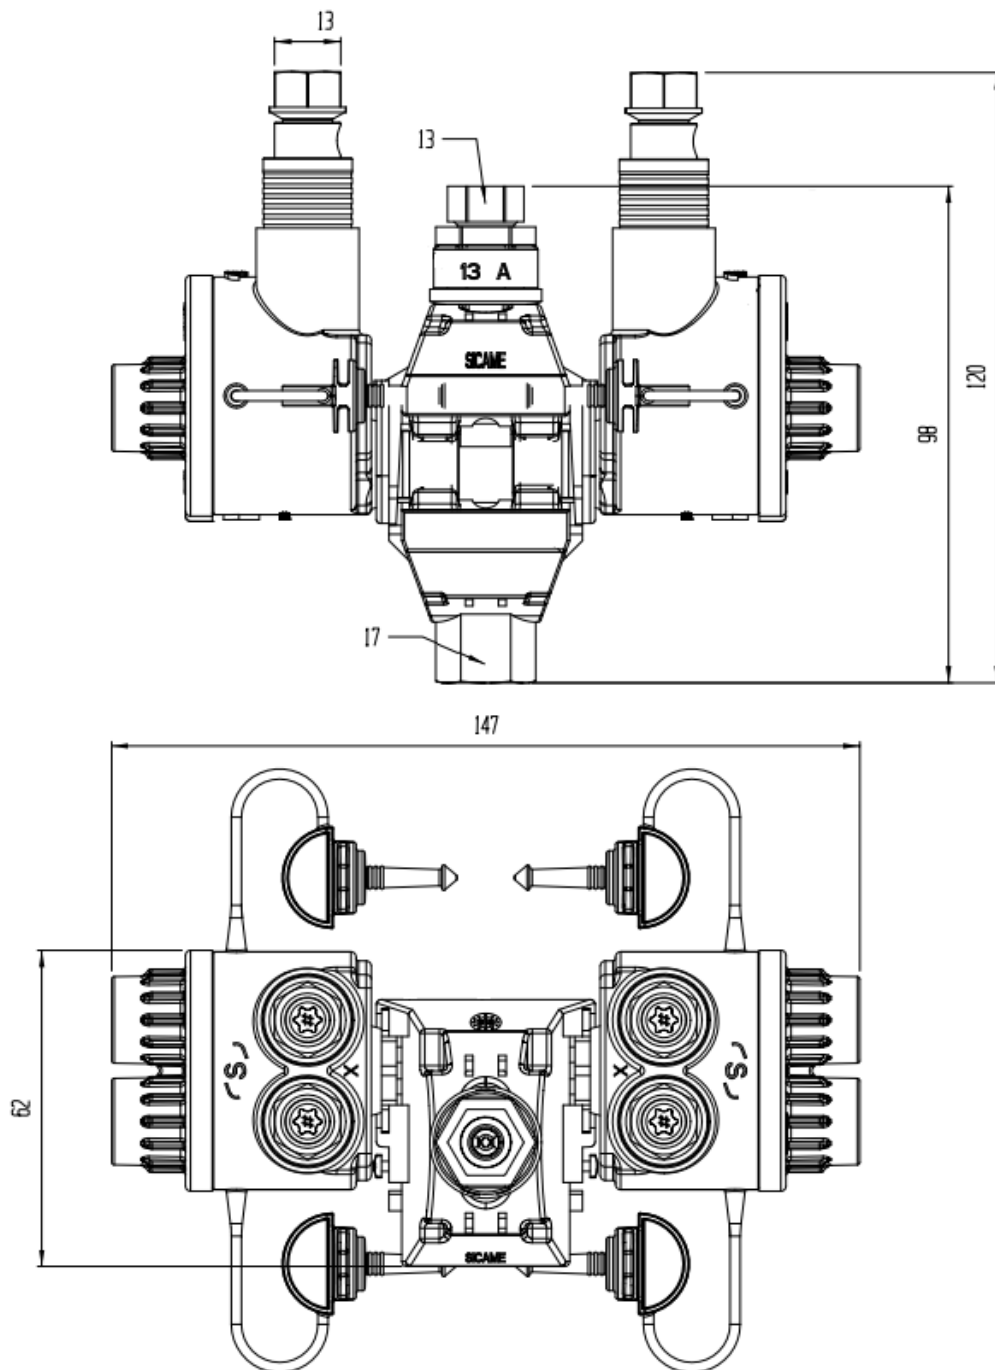

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;


NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl

Zacisk satelitarny dwustronnie przebijający izolację TT4D 87 F5A

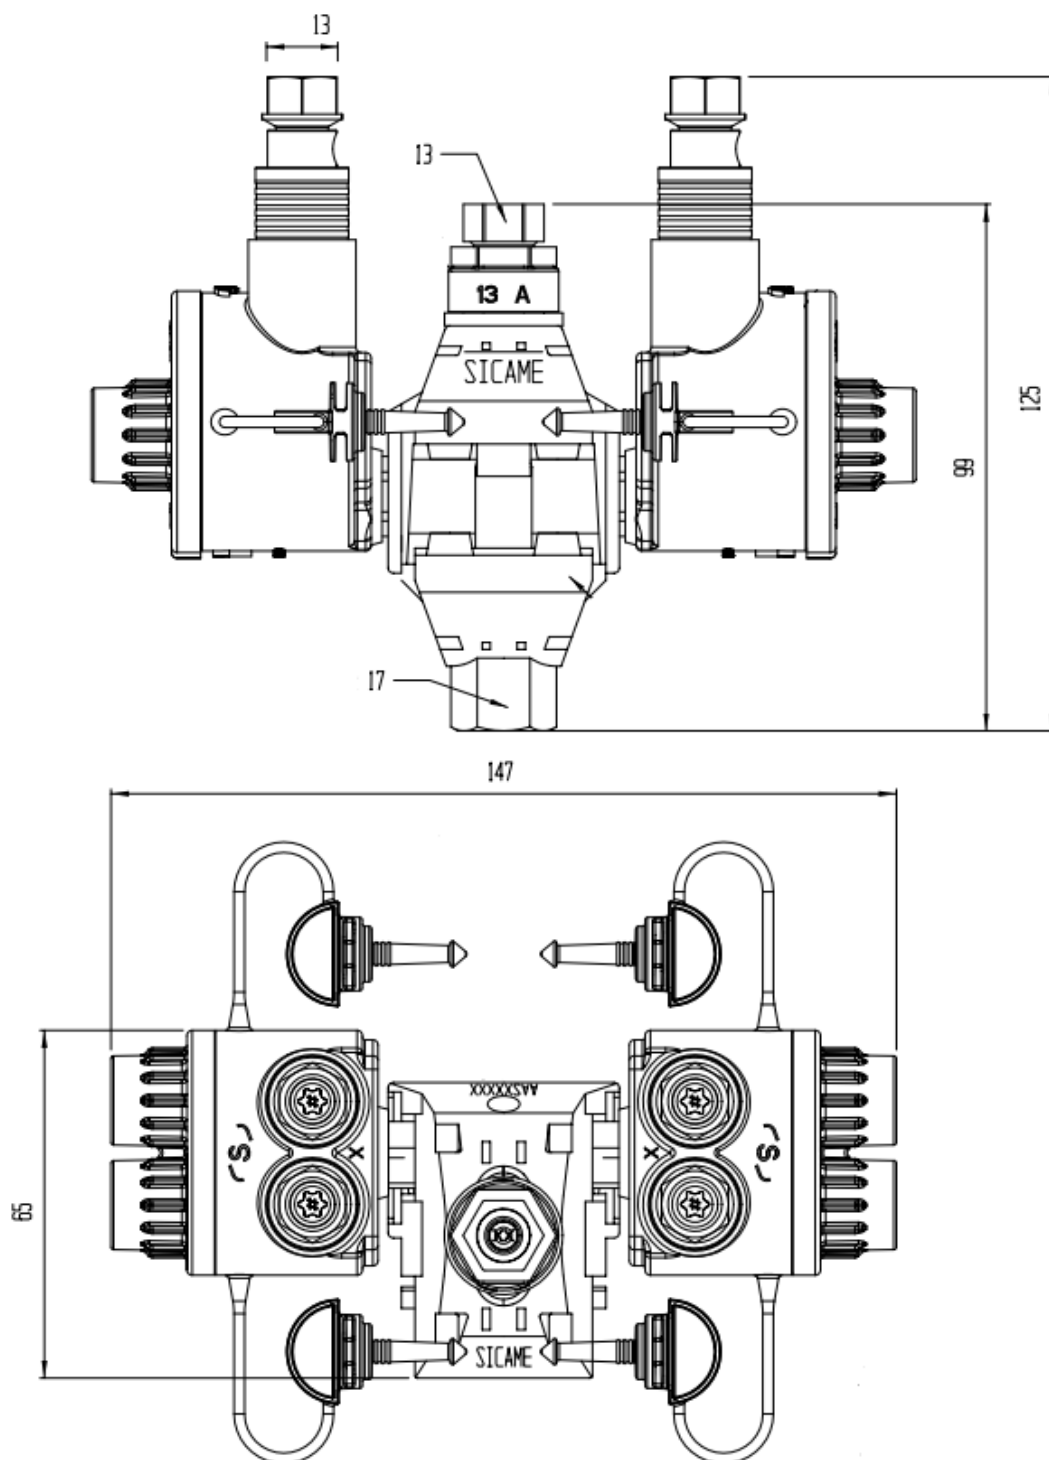

Wymiary na rysunkach w mm

Sicame Polska Sp. z o.o., Puławska 366, 02-819 Warszawa

Tel: +48 22 622 64 01, fax: +48 22 622 66 30;

NIP: 107-00-00-023, REGON 015617074, KRS 0000185435

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Kapitał zakładowy 5 520 000 zł. Kapitał wpłacony 5 520 000 zł.

sicame.pl