

Instrukcja montażu zacisków prądowych do łączenia przewodów gołych MALICO AC...

Zastosowanie:

Służą do wykonywania połączeń elektrycznych gołych przewodów aluminiowych i miedzianych.

Budowa:

- Korpus wykonany jest ze stopu aluminium i stopu odpornego na korozję.
- Śruby nakrętki i podkładki są wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane pastą stykową.
- W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisku kluczem podtrzymującym.


Informacje ogólne:

- Zaciski mogą być instalowane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej organizacji jak również odpowiednie doświadczenie dotyczące instalacji osprzętu elektrycznego.
- Sprawdź czy jest to odpowiedni produkt do wykonania planowanego zadania.
- Montaż wykonaj starannie i zgodnie z instrukcją montażu.

Montaż:

1. Dobierz zacisk odpowiedni dla przekrojów łączonych przewodów gołych. Zacisk jest fabrycznie rozkręcony na maksymalną średnicę mocowanych przewodów.
2. Przy pomocy szczotki drucianej usuń tlenek glinu z powierzchni przewodu Al.
3. Umieść przewody linii głównej i odgałęźnej w odpowiednich rowkach zacisku.
4. Trzymając zacisk w ręku lub używając klucza czołowego dokręć śruby zacisku odpowiednim kluczem nasadowym lub oczkowym z momentem dokręcającym wskazanym przez producenta.

Rysunki z wymiarami

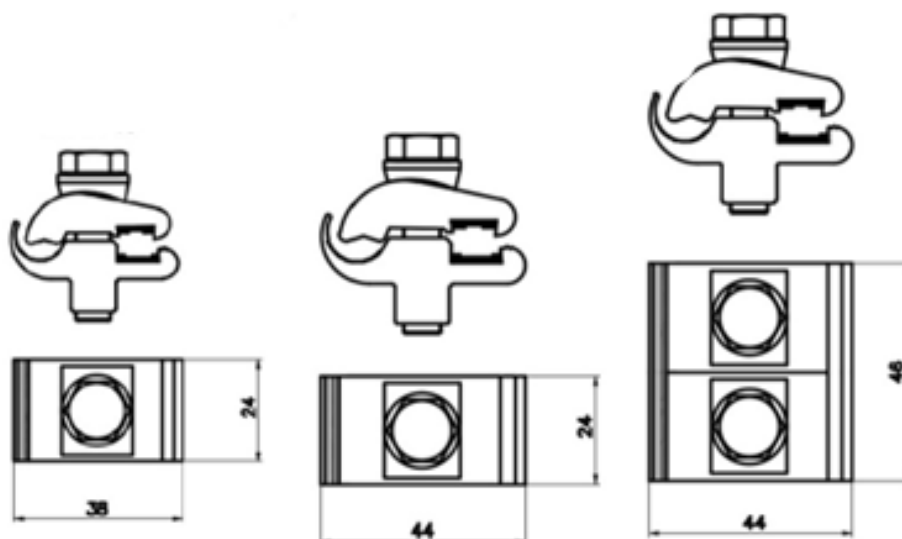

MALICO AC-50-10

MALICO AC-95-25

MALICO AC-120-35

Wymiary w mm