

Instrukcja montażu zacisków prądowych do łączenia przewodów gołych MALICO AA...

Zastosowanie:

Służą do wykonywania połączeń elektrycznych gołych przewodów aluminiowych.

Budowa:

- Korpus wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję.
- Śruby nakrętki i podkładki są wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
- Fabrycznie wyszczotkowane i nasmarowane pastą stykową.
- W trakcie montażu jest możliwość podtrzymania zacisku kluczem podtrzymującym.



Informacje ogólne:

- Zaciski mogą być instalowane przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej organizacji jak również odpowiednie doświadczenie dotyczące instalacji osprzętu elektrycznego.
- Sprawdź czy jest to odpowiedni produkt do wykonania planowanego zadania.
- Montaż wykonaj starannie i zgodnie z instrukcją montażu.


Montaż:

1. Dobierz zacisk odpowiedni dla przekrojów łączonych przewodów gołych. Zacisk jest fabrycznie rozkręcony na maksymalną średnicę mocowanych przewodów.
2. Przy pomocy szczotki drucianej usuń tlenek glinu z powierzchni przewodu.
3. Umieść przewody linii głównej i odgałęźnej w odpowiednich rowkach zacisku.
4. Trzymając zacisk w ręku lub używając klucza czołowego dokręć śruby zacisku odpowiednim kluczem nasadowym lub oczkowym z momentem dokręcającym wskazanym przez producenta.


Rysunki z wymiarami

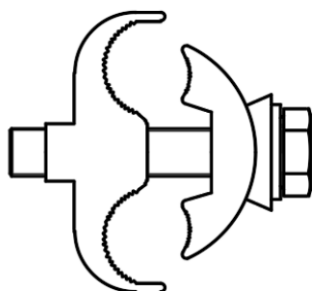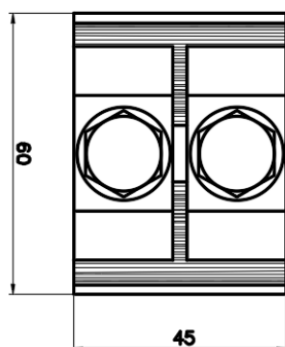


MALICO AA-240

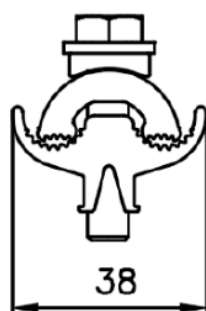

MALICO AA-95

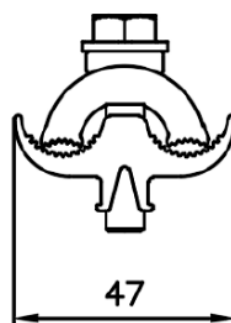

MALICO AA-150

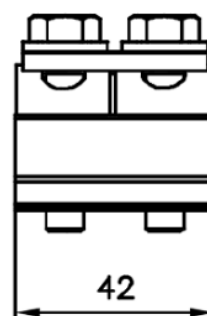

Wymiary w mm